

Baumdatenblatt Baumnummer 01

Grunddaten

Auftraggeber: Allgäuer Wohnungsverwaltung GmbH & Co KG
Grünfläche: WEG 155 Oststraße 2 + 2a
Straße: Oststraße 2 + 2a
Ort: Bad Wörishofen
Baumart: Betula pendula (Hänge-Birke, Weiß-Birke)
Höhe: 17 m
Kronenbreite: 9 m
Stammdurchmesser: 47 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 19.07.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 10/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten


Schäden

Krone

Fehlentwicklungen in der Krone, Kappungsstellen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen

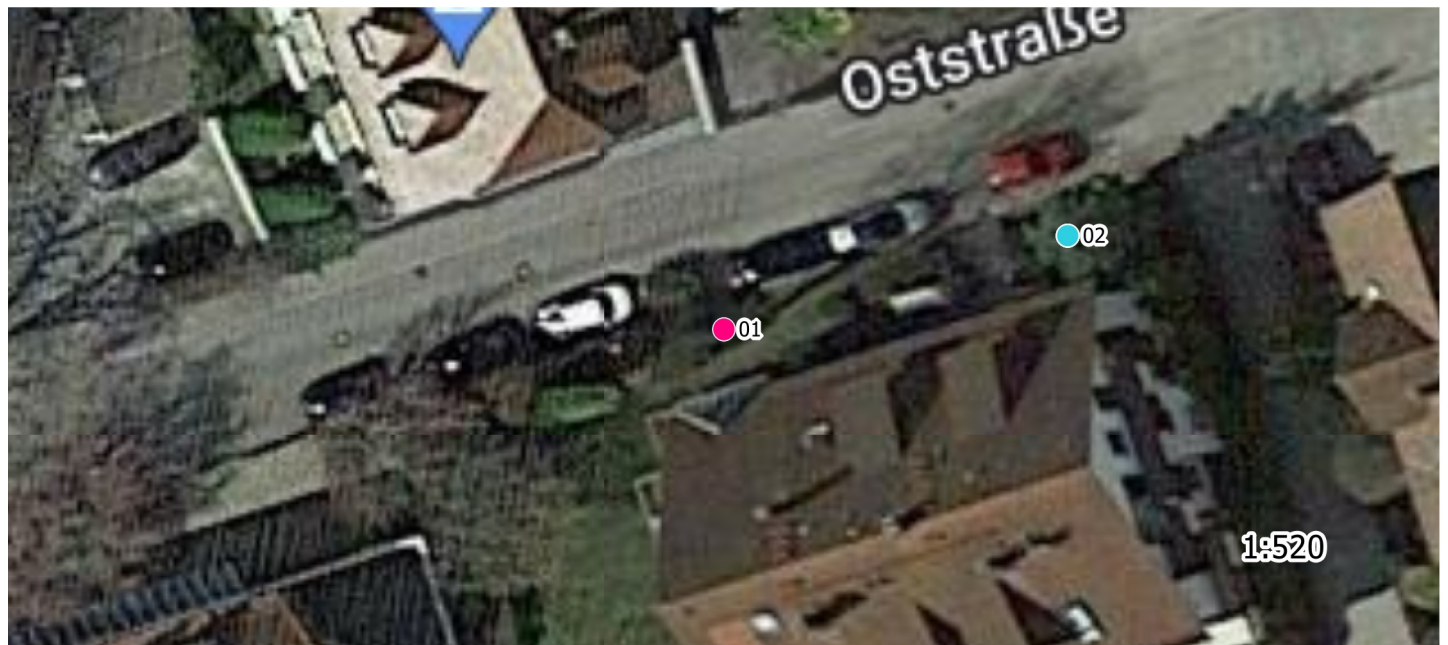

Baumdatenblatt Baumnummer 02

Grunddaten

Auftraggeber: Allgäuer Wohnungsverwaltung GmbH & Co KG
Grünfläche: WEG 155 Oststraße 2 + 2a
Straße: Oststraße 2 + 2a
Ort: Bad Wörishofen
Baumart: Abies sp. (Tanne)
Höhe: 11 m
Kronenbreite: 7 m
Stammdurchmesser: 30 cm
Zustand: stärker geschädigt
Vitalität: abgängig
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 19.07.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 10/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen

Dringlichkeit normal: Fällung



Baumdatenblatt Baumnummer 03

Grunddaten

Auftraggeber: Allgäuer Wohnungsverwaltung GmbH & Co KG
Grünfläche: WEG 155 Oststraße 2 + 2a
Straße: Oststraße 2 + 2a
Ort: Bad Wörishofen
Baumart: Tilia sp. (Linde)
Höhe: 11 m
Kronenbreite: 9 m
Stammdurchmesser: 42 cm
Zustand: stärker geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 19.07.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 10/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Krone

Totholz, Lichter Raum, Kappungsstellen

Stamm


Höhlungen

Wurzelbereich/Baumumfeld

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen

Dringlichkeit normal: 32 Kronenregenerationsschnitt (gem. ZTV Baumpflege 3.3)

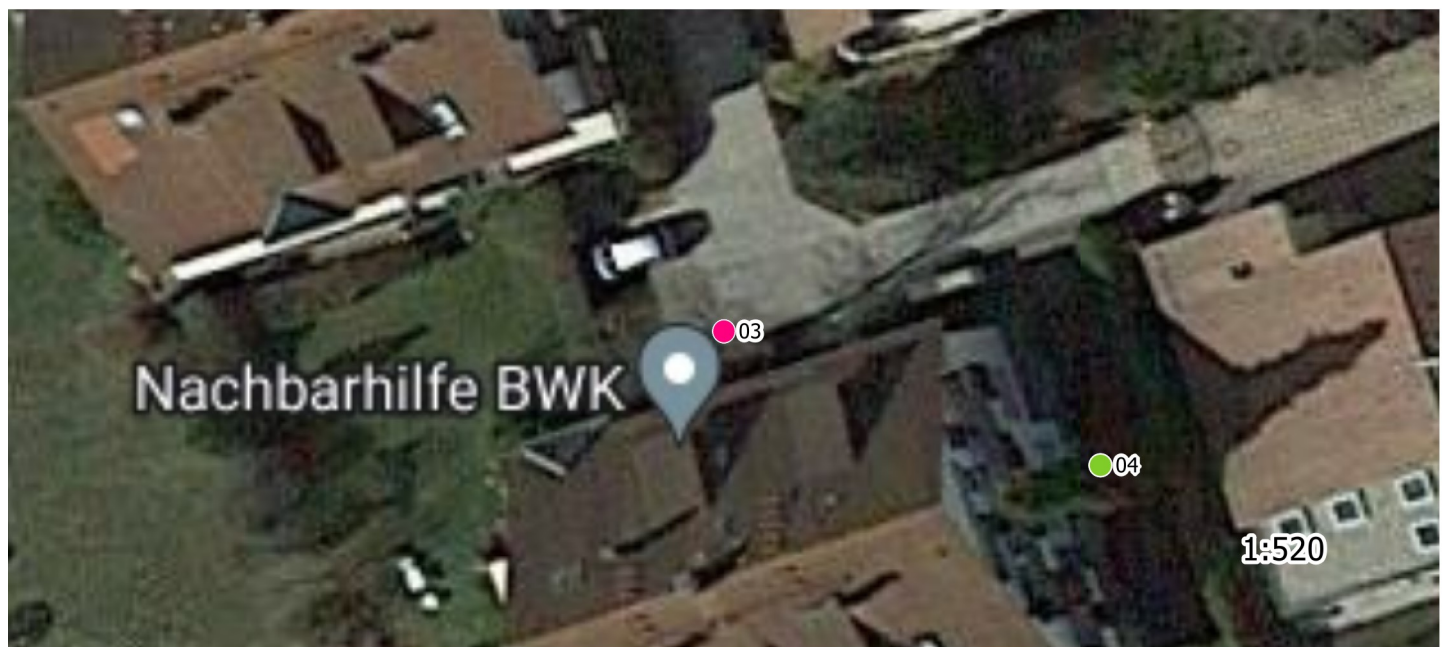

Baumdatenblatt Baumnummer 04

Grunddaten

Auftraggeber: Allgäuer Wohnungsverwaltung GmbH & Co KG
Grünfläche: WEG 155 Oststraße 2 + 2a
Straße: Oststraße 2 + 2a
Ort: Bad Wörishofen
Baumart: Picea omorika (Serbische Fichte)
Höhe: 19 m
Kronenbreite: 7 m
Stammdurchmesser: 42 cm
Zustand: gesund, leicht geschädigt
Vitalität: gut
Entwicklungsphase: Reifephase
Sicherheitserwartung: normal
Datum: 19.07.2023
Name: Thomas Bauer
Kontrollintervall: 15 Monate, nächste Kontrolle 10/2024

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

Thomas Bauer

Ihr Sachverständiger für Haus- und Kleingarten

Schäden

Stamm

Rindenschäden, Schrägstand

Stammfuß/Wurzelbereich

Verletzungen

(falls hier keine Schäden aufgeführt sind, sind keine in den einzelnen Bereichen vorhanden)

Maßnahmen

