

# Maßnahmen-Liste

Stand: 01.2023

Kath. Kirchenstiftung St. Stephan

Nr	Grünfläche	Baumart	Höhe	Kdm	Stdm	Maßnahmen Dringlichkeit hoch	Maßnahmen Dringlichkeit niedrig	Maßnahmen Dringlichkeit normal
14		Quercus robur (Stiel-Eiche)	7	15	700		eingehende Untersuchung Schalltomographie	Kronenpflege
17		Tilia sp. (Linde)	16	14	98			Lichtraumprofilschnitt, Kronenpflege, Einkürzung (einzelne Äste, Teile der Krone, Krone)

Maßnahmen Dringlichkeit hoch (innerhalb einer Woche), Maßnahmen Dringlichkeit normal (innerhalb von 8 bis 12 Wochen),  
Maßnahmen Dringlichkeit niedrig (bis zur nächsten Regelkontrolle)





# Maßnahmen-Liste


Stand: 01.2023

Kath. Kirchenstiftung St. Stephan

Nr	Grünfläche	Baumart	Höhe	Kdm	Stdm	Maßnahmen Dringlichkeit hoch	Maßnahmen Dringlichkeit niedrig	Maßnahmen Dringlichkeit normal
14		Quercus robur (Stiel-Eiche)	7	15	700		eingehende Untersuchung Schalltomographie	Kronenpflege
17		Tilia sp. (Linde)	16	14	98			Lichtraumprofilschnitt, Kronenpflege, Einkürzung (einzelne Äste, Teile der Krone, Krone)

Maßnahmen Dringlichkeit hoch (innerhalb einer Woche), Maßnahmen Dringlichkeit normal (innerhalb von 8 bis 12 Wochen),  
Maßnahmen Dringlichkeit niedrig (bis zur nächsten Regelkontrolle)



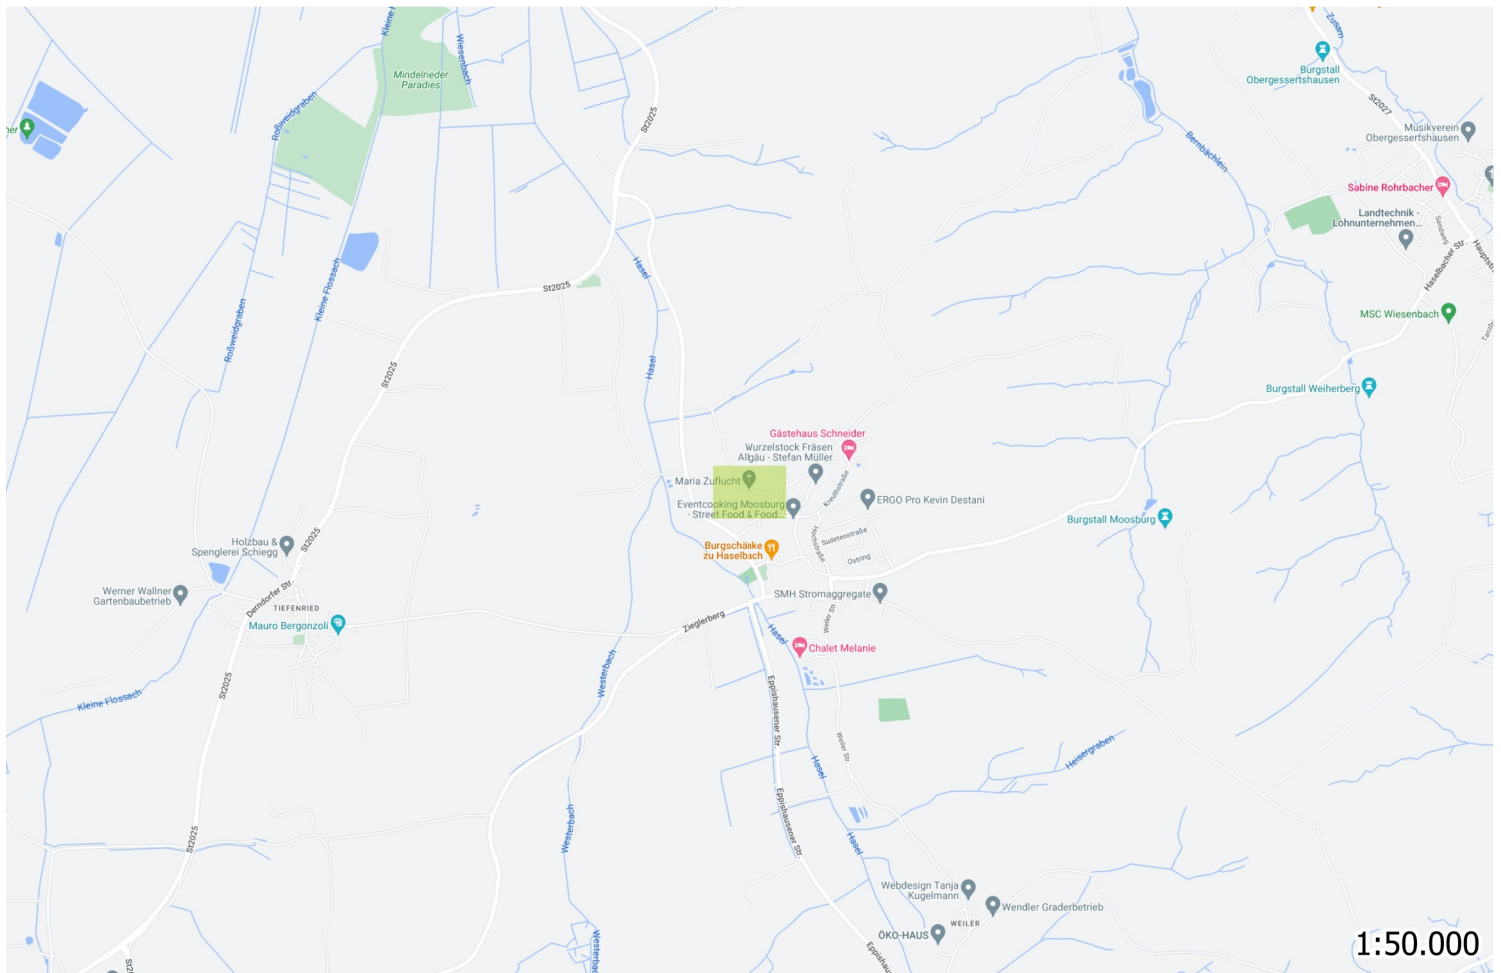

# Maßnahmen-Liste



Stand: 01.2023

Kath. Kirchenstiftung St. Stephan

Nr	Grünfläche	Baumart	Höhe	Kdm	Stdm	Maßnahmen Dringlichkeit hoch	Maßnahmen Dringlichkeit niedrig	Maßnahmen Dringlichkeit normal
14		Quercus robur (Stiel-Eiche)	7	15	700		eingehende Untersuchung Schalltomographie	Kronenpflege
17		Tilia sp. (Linde)	16	14	98			Lichtraumprofilschnitt, Kronenpflege, Einkürzung (einzelne Äste, Teile der Krone, Krone)

Maßnahmen Dringlichkeit hoch (innerhalb einer Woche), Maßnahmen Dringlichkeit normal (innerhalb von 8 bis 12 Wochen),  
Maßnahmen Dringlichkeit niedrig (bis zur nächsten Regelkontrolle)



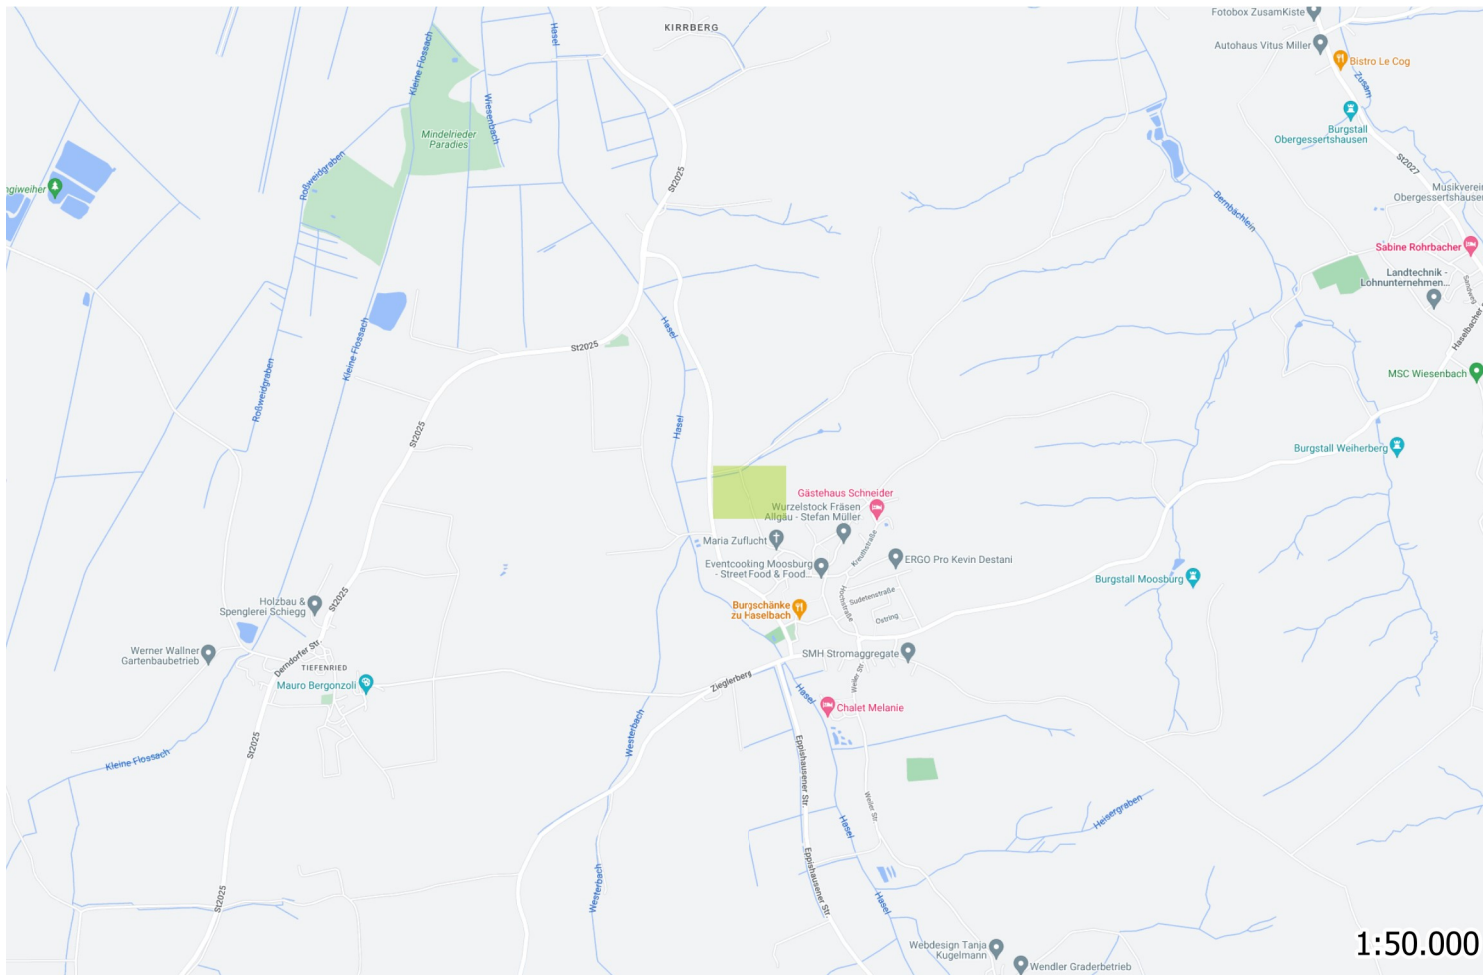

# Maßnahmen-Liste

Stand: 01.2023

Kath. Kirchenstiftung St. Stephan

Nr	Grünfläche	Baumart	Höhe	Kdm	Stdm	Maßnahmen Dringlichkeit hoch	Maßnahmen Dringlichkeit niedrig	Maßnahmen Dringlichkeit normal
14		Quercus robur (Stiel-Eiche)	7	15	700		eingehende Untersuchung Schalltomographie	Kronenpflege
17		Tilia sp. (Linde)	16	14	98			Lichtraumprofilschnitt, Kronenpflege, Einkürzung (einzelne Äste, Teile der Krone, Krone)

Maßnahmen Dringlichkeit hoch (innerhalb einer Woche), Maßnahmen Dringlichkeit normal (innerhalb von 8 bis 12 Wochen),  
Maßnahmen Dringlichkeit niedrig (bis zur nächsten Regelkontrolle)