



# Maßnahmen-Liste



Stand: 12.2022

swa Netze GmbH

Nr	Grünfläche	Baumart	Höhe	Kdm	Stdm	Maßnahmen Dringlichkeit hoch	Maßnahmen Dringlichkeit niedrig	Maßnahmen Dringlichkeit normal
01	Umspannwerk	Betula pendula (Hänge-Birke, Weiß-Birke)	16	15	49			31 Kronensicherungsschnitt (gem. ZTV Baumpflege 3.3)
02	Umspannwerk	Betula pendula (Hänge-Birke, Weiß-Birke)	15	6	41			31 Kronensicherungsschnitt (gem. ZTV Baumpflege 3.3)

Maßnahmen Dringlichkeit hoch (innerhalb einer Woche), Maßnahmen Dringlichkeit normal (innerhalb von 8 bis 12 Wochen),  
Maßnahmen Dringlichkeit niedrig (bis zur nächsten Regelkontrolle)



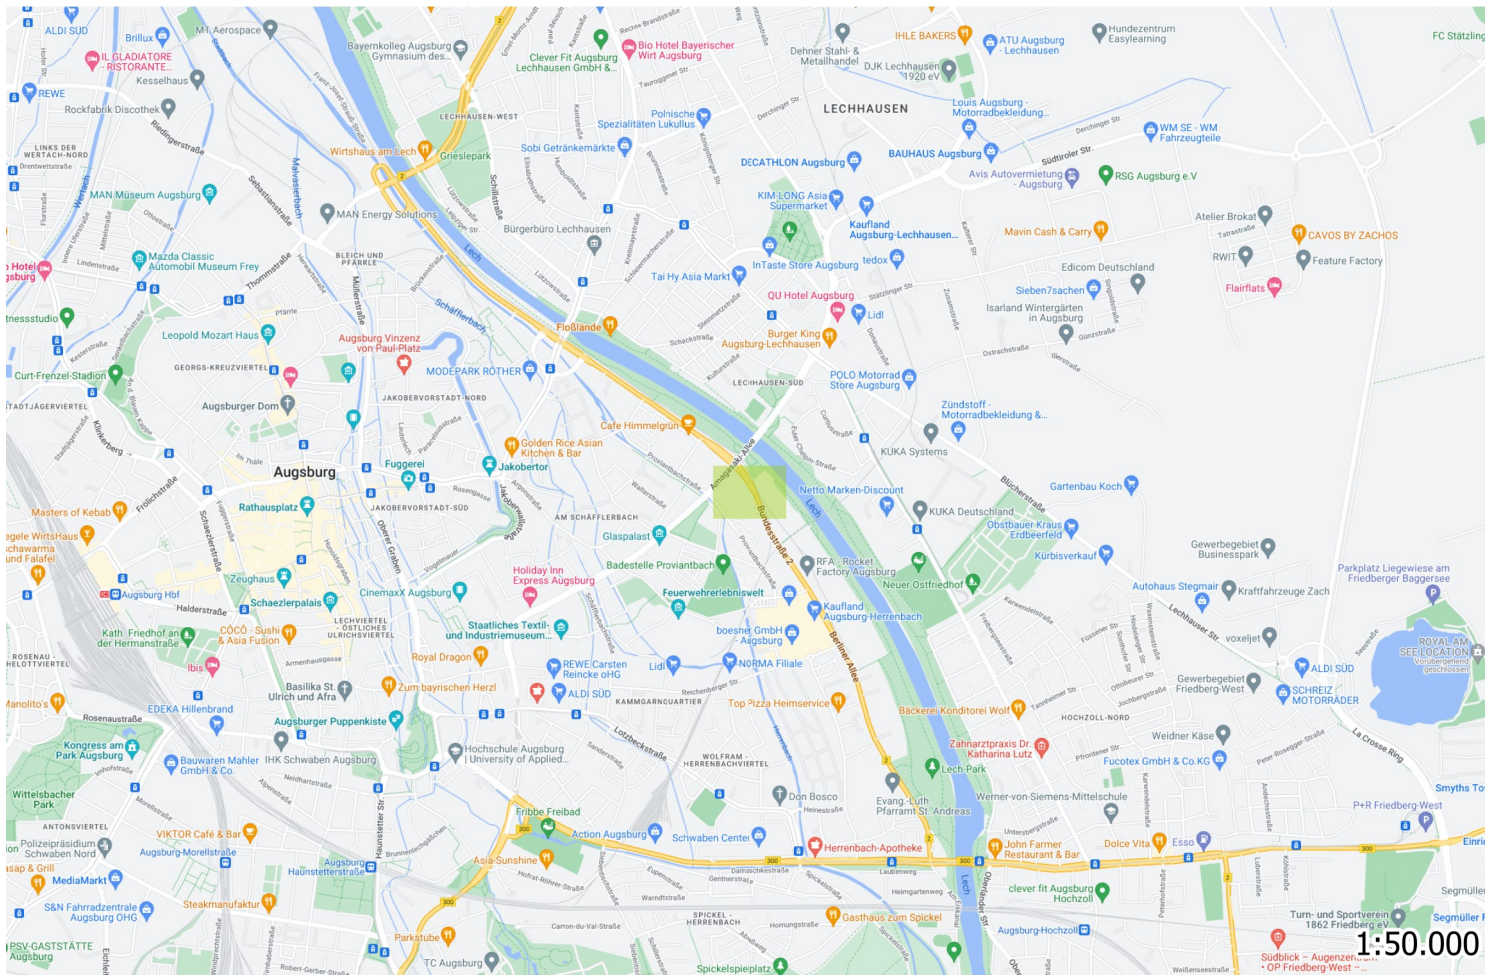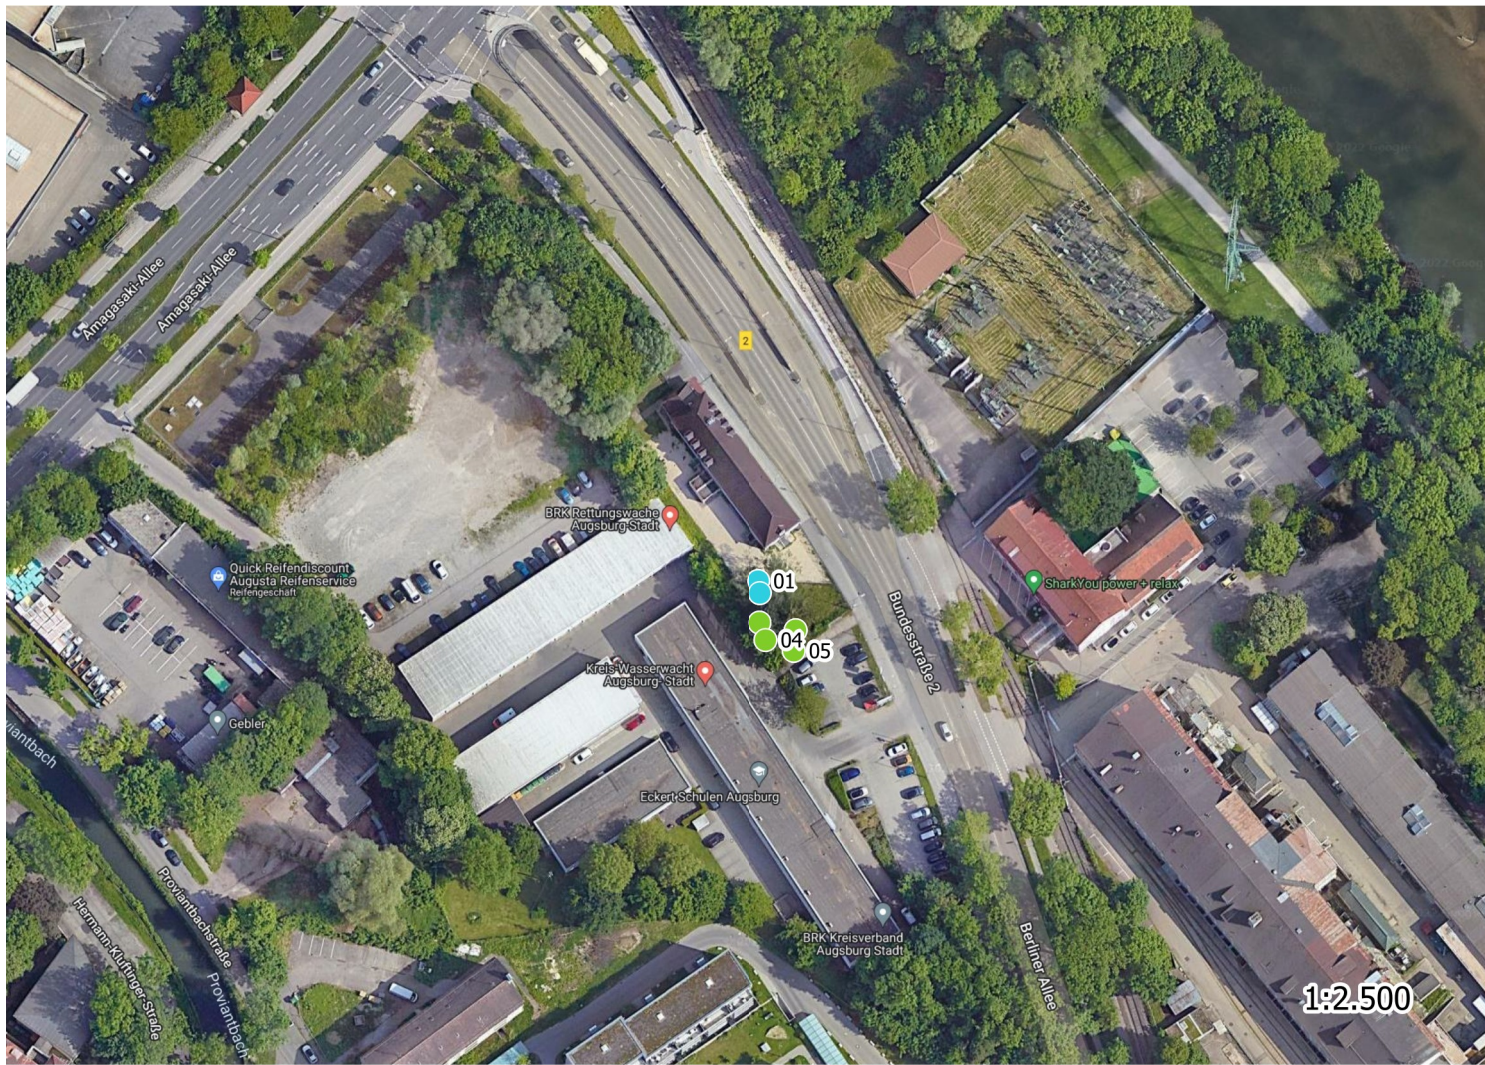



# Maßnahmen-Liste

Stand: 12.2022

swa Netze GmbH

Nr	Grünfläche	Baumart	Höhe	Kdm	Stdm	Maßnahmen Dringlichkeit hoch	Maßnahmen Dringlichkeit niedrig	Maßnahmen Dringlichkeit normal
01	Umspannwerk	Betula pendula (Hänge-Birke, Weiß-Birke)	16	15	49			31 Kronensicherungsschnitt (gem. ZTV Baumpflege 3.3)
02	Umspannwerk	Betula pendula (Hänge-Birke, Weiß-Birke)	15	6	41			31 Kronensicherungsschnitt (gem. ZTV Baumpflege 3.3)

Maßnahmen Dringlichkeit hoch (innerhalb einer Woche), Maßnahmen Dringlichkeit normal (innerhalb von 8 bis 12 Wochen),  
Maßnahmen Dringlichkeit niedrig (bis zur nächsten Regelkontrolle)